



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal No. 124 – 126 Telp. 031 – 8280254, 8292648 Fax. 8294447

SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/ 280 /KBKR/108.5 - SDA/X/2022

Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Pengujian pertama yang telah dilakukan oleh Sdr. Aries Maulana AK3 Kebakaran dari PJK3 PT. Aries Tama Teknika pada tanggal 19 Oktober 2022 terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Jenis Obyek K3 | : Instalasi Proteksi Kebakaran |
| 2. Nama Perusahaan | : PT. Multi Spunindo Jaya |
| 3. Alamat Perusahaan | : Ds. Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo |
| 4. Nama Pimpinan | : Yohanes Bayu D. K. |
| 5. Jabatan | : HR & GA Head |
| 6. Lokasi Instalasi | : Gedung PT. Multi Spunindo Jaya
Ds. Jabaran, Balongbendo, Sidoarjo |

B. DATA TEKNIS


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Jenis Instalasi | : Instalasi Alarm Proteksi Kebakaran |
| 2. Sumber Arus Utama | : PLN AC 220 V |
| 3. Sumber arus cadangan | : Battery 24 V |
| 4. Jumlah dan Jenis Detector | : Smoke (38), Heat (237) |
| 5. Jumlah bel alarm per kelompok | : Terlampir |
| 6. Jumlah titik panggil | : 46 buah |
| 7. Jarak pemasangan alarm | : Terlampir |

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

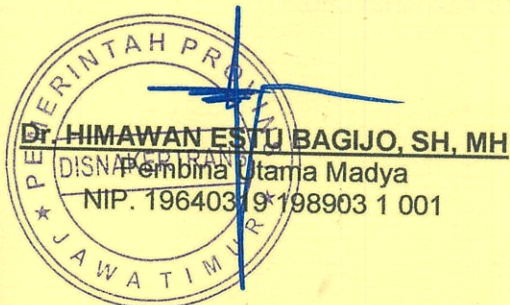

Surabaya, 31 Oktober 2022

Di Periksa Kembali Oleh :
Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis Kebakaran


SUCIPTO HADI, ST
NIP. 19650420 199003 1 010

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal	Hasil dan Syarat Pemeriksaan
24 Februari 2025	PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK Lokasi : All gedung PT MULTI SPUNINDO JAYA No. Suket : 566/280/KBKR/108.5-SDA/X/2022 <u>PEMERIKSAAN BERKALA</u> Telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh PJK3 PT. Adika Atmaja Teknik 0170/13/SER-SPK/AAT-MSJ/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang meliputi: 1. Dilakukan pemeriksaan visual sesuai daftar pemeriksaan visual kondisi baik. 2. Dilakukan pengujian beberapa detektor asap, detektor panas dan titik panggil manual dengan hasil baik <u>KESIMPULAN & SARAN :</u> 1. Kontrol / monitoring Instalasi Alarm Kebakaran harus selalu dalam keadaan siap / stand by supaya dapat bekerja / berfungsi dengan baik ketika terjadi keadaan darurat./kebakaran. 2. Lakukan pengecekan secara periodik pada baterai kontrol panel, mengacu pada SNI 03-3985-2000 : 12.2.8.3 Tegangan baterai yang diijinkan minimum selama 4 jam mencatu energi listrik dalam kondisi alarm umum 3. Gunakan Titik Panggil Manual (TPM) hanya saat kondisi darurat. 4. Pastikan setiap detektor dalam kondisi kerja yang dapat diandalkan dengan melakukan inspeksi, pengujian dan perawatan secara periodik - SNI 03-3985-2000 : 10.1.6.. - SNI 03-3985-2000 : 10.3.5 - SNI 03-3985-2000 : 10.4 5. Secara umum Instalasi Alarm Kebakaran Automatik layak dioperasikan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengujian memenuhi syarat untuk digunakan dengan memperhatikan saran-saran yang diberikan.
	Harus diuji ulang paling lambat tanggal : 19 Februari 2026
	Pegawai Pengawas Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran  <i>Sapto Suseno</i> M.M NIP : 19670707 199303 1 009