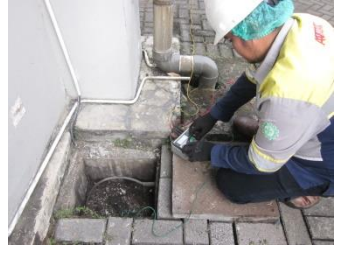
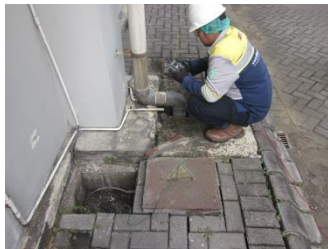


DAILY INSPECTION REPORT

Tanggal inspeksi	: 7 April 2026	Merk/Model	: Kurn R150
Perusahaan	: PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk	No. Seri / No. Unit	: - / -
Jenis Instalasi	: Instalasi Penyalur Petir	Jenis Air Terminal	: Elektrostatis
Lokasi	: Gedung C	Radius Perlindungan	: 150 meter

No.	Pictures	Descriptions	Findings	Recommendations	Follow-Up	HC *
1		Pemeriksaan visual pada Instalasi Penyalur Petir	-	-	-	-
2		Pengumpulan Data Teknik : - Identifikasi Name Plate / Tag - Pengukuran Dimensi pada beberapa bagian	- Merk Kurn 150 - Radius 150 meter	-	-	-
3	  	Pemeriksaan pada - Penghantar penurunan - Bak kontrol - Busbar - Elektroda bumi	Kondisi baik			

		Pengujian grounding dengan radius 10 meter dari Ground Rod	Hasil memenuhi syarat 0,93 Ohm (dibawah 5 Ohm)	-	-	-																	
		Pengujian grounding dengan radius 10 meter dari Ground Rod	Hasil memenuhi syarat 0,92 Ohm (dibawah 5 Ohm)	-	-	-																	
6		Pengujian Nilai Tahanan Pembumian (NTP) : <table border="1"> <tr> <td></td> <td>R₁</td> <td>R₂</td> </tr> <tr> <td>Hasil Pengukuran</td> <td>0,93 Ω</td> <td>0,92 Ω</td> </tr> <tr> <td>NTP Tertinggi</td> <td>0,93 Ω</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketentuan *)</td> <td>≤5,00 Ω</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penilaian</td> <td>Memenuhi</td> <td></td> </tr> </table>						R ₁	R ₂	Hasil Pengukuran	0,93 Ω	0,92 Ω	NTP Tertinggi	0,93 Ω		Ketentuan *)	≤5,00 Ω		Penilaian	Memenuhi			
	R ₁	R ₂																					
Hasil Pengukuran	0,93 Ω	0,92 Ω																					
NTP Tertinggi	0,93 Ω																						
Ketentuan *)	≤5,00 Ω																						
Penilaian	Memenuhi																						
*) Memenuhi ketentuan Permenaker No. 2 Tahun 1989 pasal 54 (1)																							
Kesimpulan & Saran : - Secara umum saat dilakukan pemeriksaan Instalasi Penyalur Petir yang terpasang di Gedung C memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi bangunan gedung dan sekitarnya.																							

Keterangan :

HC * (Hazard Classification)

A : a condition or practice likely to cause permanent disability, loss of life or body part, and/ or extensive loss of structure, equipment or material

B : a condition or practice likely to cause serious injury or illness, resulting in temporary disability or property damage that is disruptive but not extensive

C : a condition or practice likely to cause minor, non-disabling injury or illness, or non-disruptive property damage

PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

Sidoarjo, 7 April 2026
PT ADIKA ATMAJA TEKNIK

()

(Farid Nur Hamzah)
Inspector