



FORMULIR MANAJEMEN PERUBAHAN



A. PERSETUJUAN PERUBAHAN

1. IDENTITAS INISIATOR

- a. Nama : *Edi Sulcamito*
b. Bagian/ Departemen : *Engineering*

2. PENGALUAN PERUBAHAN

- a. Nomor : *500.001.TRS.H.26*
b. Tanggal : *26 Agustus 2026*
c. Komponen Perubahan : *Man / Method / Material / Machine / Environment* (*Coret yang tidak perlu)
d. Lokasi/ Area : *Bedug E (outdoor barat Gd E)*
e. Jenis Usulan Perubahan : (*beri tanda centang)

☒ Baru	☐ Pengembangan/ Peningkatan	☐ Eliminasi
--	--	------------------------------------

- f. Sifat Perubahan : (*beri tanda centang)

☐ Perubahan Sementara (s/d)
☒ Perubahan Permanen

3. LATAR BELAKANG PERUBAHAN

- a. Nama Perubahan : *penambahan ruang u/ tandu air pemis water*
b. Latar belakang perubahan : *Belum adanya ruangan*

- c. Uraian Perubahan (Before-After) : *After: Pembuatan ruangan dinding sandwich 4 x 3.5 mtr, tinggi 4 mtr tanpa plafon; atap sandwich; pintu rolling door 2.5 x 2.5 m, + personal door righte*
d. Tujuan/ efek perubahan berdasarkan analisa SQCDMP: (*Tuliskan detail analisisnya) *Personal door righte lantai cor + selokan kli*

1. Safety :	2. Quality : <i>kuantitas syngade</i>	3. Cost : <i>biaya belidenn</i>
4. Delivery :	5. Moale :	4. Productivity : <i>umur spind</i>

- e. Kategori perubahan: minor/ major/ kritikal (*coret yang tidak perlu)

4. PERSETUJUAN

Apakah usulan perubahan disetujui? (*beri tanda centang)	☒ Ya	☐ Tidak
Jika YA, lanjutkan form bagian B. Jika TIDAK, usulan perubahan tidak diteruskan dan diarsipkan dokumen.		
Tanggal : <i>28/8/2026</i> Diajukan: Inisiator <i>(..... Em-s)</i>	Tanggal : Mengetahui: PIC Area <i>(..... PAK)</i>	Tanggal : Disetujui: Head Dept. Area <i>(..... PAK)</i>



FORMULIR MANAJEMEN PERUBAHAN



B. PENUGASAN PELAKSANA PROJECT

1. Pelaksana

a. Nama PIC Project : Ibu TITIN in'charge P. AGUS B.

b. Departemen/ Bagian : GA / PU

2. Pengkajian Teknis & Rekomendasi

Keterangan	Nama Pengkaji	Tgl
☐ Pengkajian Operasional (PM/ QAPD/ PPIC)		
Rekomendasi:		
☐ Pengkajian Teknis (PM/ Engineering/ HRD)	Liuk DL	2-9-2026
Rekomendasi: ① LAMPI KWT TELEOVANG BEBAN 10 TON ② KEDAP CAHAYA RELATIF ③ VENTILASI 4 SITUASI UDARA		
☐ Pengkajian K3 & 5R	Vinza A	3-9-2026
Rekomendasi: ① Penambahan selokan dimaksudkan untuk luberan demin water dan konfirm tidak dilakukan pencucian. Maka air dianggap bersih, sehingga air bisa diarahkan ke drainase kedepannya jika ada proses pencucian, maka tidak diperbolehkan dengan deterjen / sabun / chemical		
☐ Pengkajian Lainnya :		
Rekomendasi:		

3. Persetujuan Pelaksanaan Project

Disetujui Oleh:	Tanggal	Tanda Tangan
PIC Project : P. AGUS B / TITIN P.	3/9/26	(.....)
Head Dept. : P. Bayu	3/9/26	(.....)
Pengkaji Teknis 1: P. Taufik / Liuk VL ENG	3/9/26	(.....)
Pengkaji Teknis 2: Vinza Dis	3/9/26	(.....)
Pengkaji Teknis 3: Pengga / Yunico / P. Hendry	3/9/26	(.....)
Pengkaji Teknis 4:		(.....)

Fisik Bangunan :

- cladding dinding + atap .
- rolling door ex GBJ T 2,5 m .
- lantai cor sloof . .
- Pintu akses personal
- Ventilasi ruangan

Vinza
b) Pekerja ke ruangan hanya untuk ngalakan pompa, 15 menit / per hari, sehingga setelah pekerjaan ruangan selesai, perlu dilakukan pengujian kebisingan terlebih dahulu

Rumah Root Blower
Gedung E

Rumah Tandon Demin Water
Workshop Spinnerette

Dinding +
atap cladding +
blower

→ Pintu rolling door ex. GB51

el +3100

ø1900

estimasi 4000

Personal over
sampling

skof, pondasi
+ car.

2500 x 2500
3500 ruangan

U. H. D. 1/sep
2026
F. P. K. 28/8
U. K. 7/8

Approved	Checked by	Drawn by	Scale	Sheet
U. H. D.	U. H. D.	U. H. D.	1:100	1/1
U. H. D.	U. H. D.	U. H. D.	1:100	1/1
U. H. D.	U. H. D.	U. H. D.	1:100	1/1
U. H. D.	U. H. D.	U. H. D.	1:100	1/1


Branch: Teknik Sipil
Materi: Struktur

U. H. D. 1/sep
2026

→ 2 lensing
pinu richtech.

Junktion
Box
Penangkal
Bolt

Panel
Silo
L12

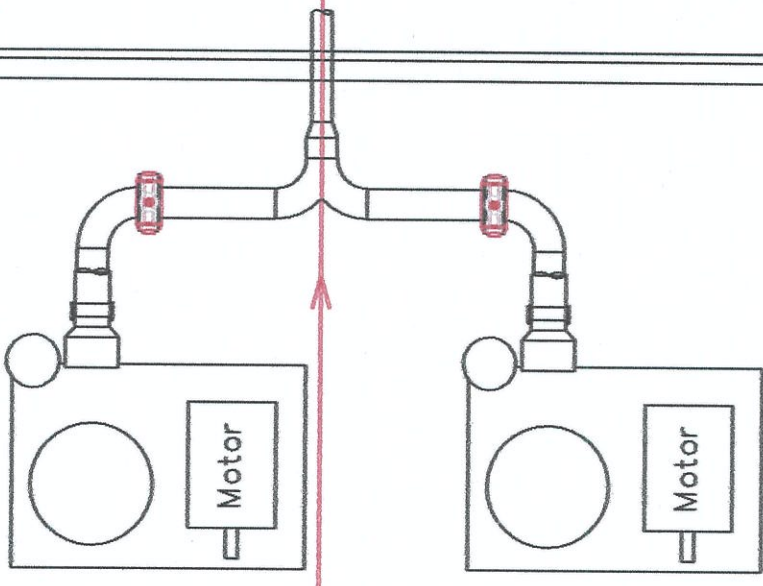

akses petugas WS

Dinding, atap
cladding
lt sloof, pondam,
lt cor.

Selokan Keliling

Pintu Rolling Door 2500 x 2500
normally Close 3500 ruangan

personal door

4000 ruangan

Fig. Dept 1st
22/8
D. Luk

1/ sept 2026

		Drawn By	Checked By	Scale	Sheet
		A. Turki	L. S. S. S. S.		
The Best		Date	Unit	Rumah Tenda Beras Vektor - Tampak Atas	
ENGINEERING		2026.08.26	mm	Vektor Spillway Gering E	
PT. MELI STANDARD JAYA MANGKON MANUFACTURE					

PT. MELI STANDARD JAYA
MANGKON MANUFACTURE